

			data
apartament 1	gebruiksoverpakkings		
buitenvoer	78,7 m ²	apartament 7	82,1 m ²
	51,3 m ²	buitenvoer	13,5 m ²
apartament 2	gebruiksoverpakkings	apartament 8	
buitenvoer	129,6 m ²	gebruiksoverpakkings	84,1 m ²
	46,7 m ²	buitenvoer	13,5 m ²
apartament 3	gebruiksoverpakkings	apartament 9	
buitenvoer	82,1 m ²	gebruiksoverpakkings	99,7 m ²
	51,3 m ²	buitenvoer	57,3 m ²
apartament 4	gebruiksoverpakkings	apartament 10	
buitenvoer	84,1 m ²	gebruiksoverpakkings	58,6 m ²
	51,3 m ²	buitenvoer	68,8 m ²
apartament 5	gebruiksoverpakkings	apartament 11	
buitenvoer	97,2 m ²	gebruiksoverpakkings	85,0 m ²
	13,5 m ²	buitenvoer	68,8 m ²
apartament 6	gebruiksoverpakkings	apartament 12	
buitenvoer	55,5 m ²	gebruiksoverpakkings	87,0 m ²
	13,5 m ²	buitenvoer	56,4 m ²



_____ status _____ orientatie

DEFINITIEF

broosdebruijn**architecten**

project datum geprint

TRANSFORMATIE ADRIËN MILDRSSCHOOL ROTTERDAM 07-12-2020 15-06-2021

opdrachtgever email


HWGB BV (HET WOONGEHEIM II) 1:50

omschrijving jaar

DEFINITIEF ONTWERP 2009

plattgrond souterrain linet

D.O.1.0 formaat A1

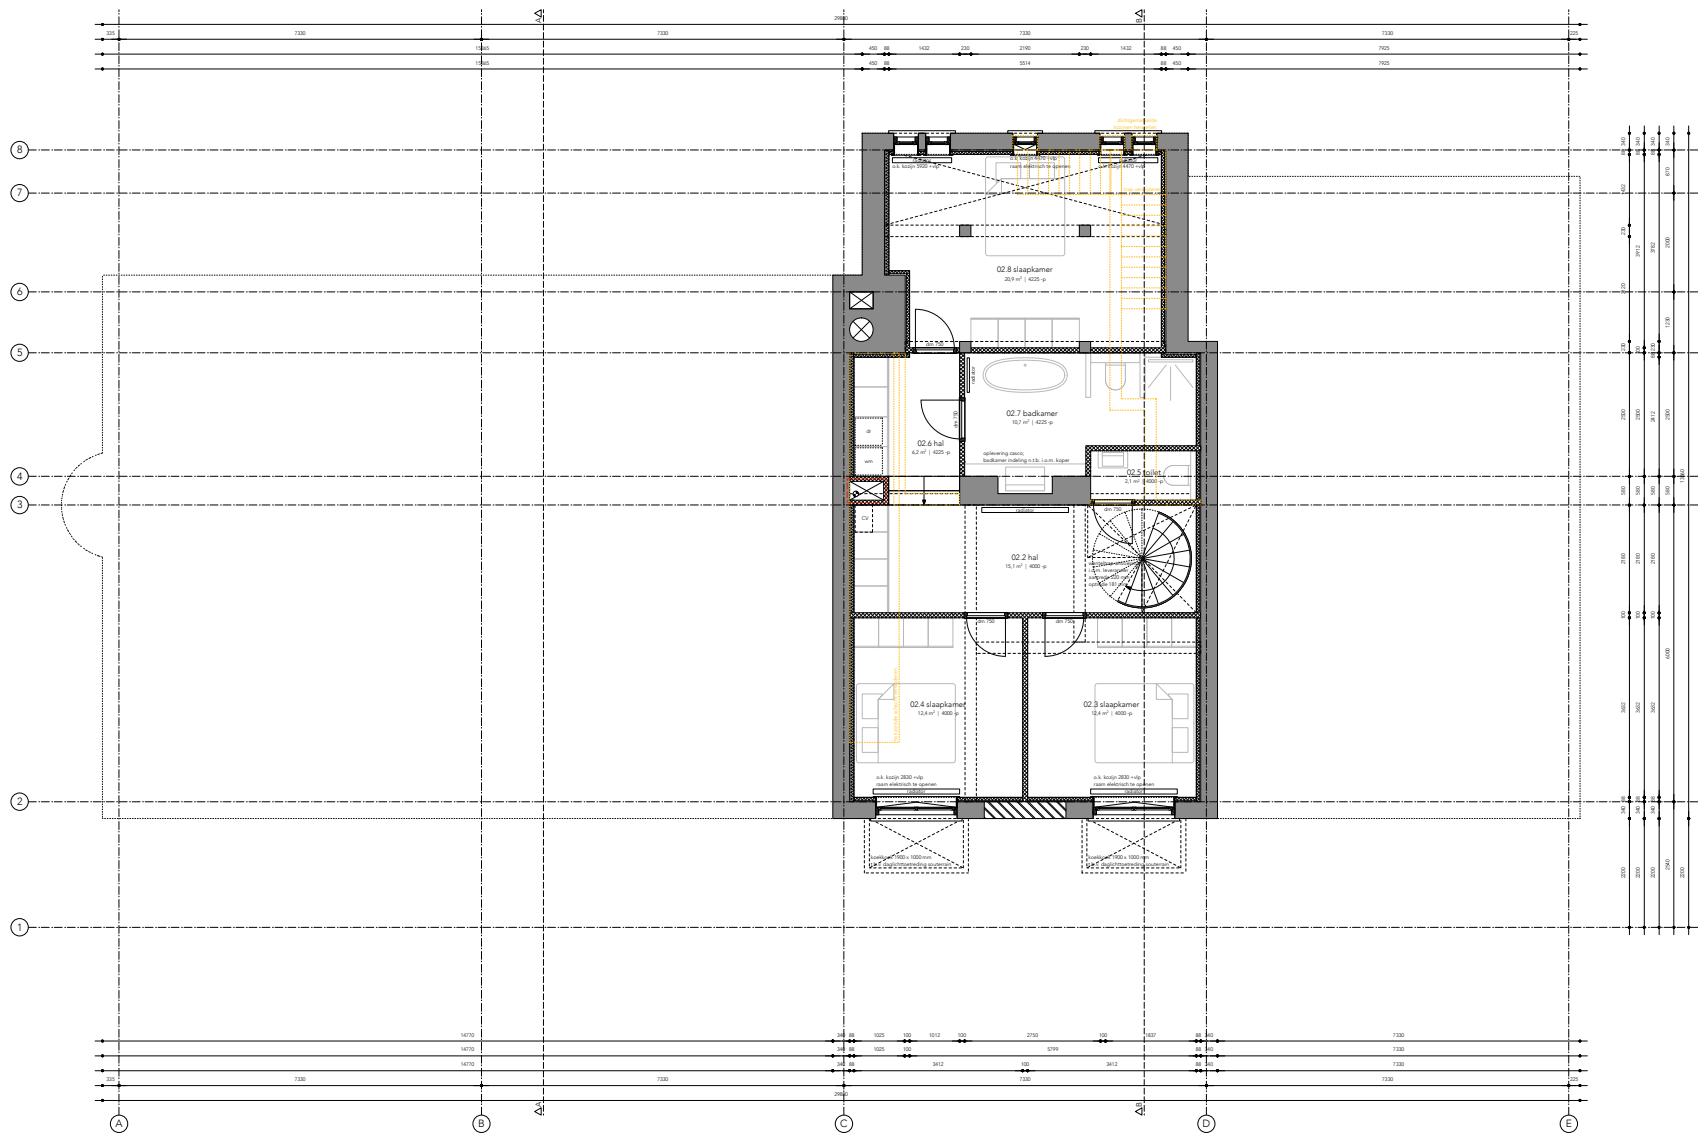

- waar mogelijk worden de bestaande kozijnen behouden, de staat van de kozijnen dient in het werk gecontroleerd te worden en waar nodig vervangen
- ramen behorende tot woningen worden vervangen door hardhouten ramen met dubbele beglazing
- detaillering vlg. opgave kozijnleverancier




- peil - 0,00 = bovenkant afbouwplaat
- brandclassificatie conform Bouwbesluit
- vloer en aarden vloerplaat in het gebouw conform NEN 2555
- elektrische installatie conform NEN 1010
- inbrandveiligheid kozijnen, naden en deuren conform NEN 5087
- weerstandklasse 2 conform NEN 2006
- PoltekA-klasse 3 van toepassing
- minimale vrij doorgang binnenruimte 1800 mm en hoogte 2300 mm
- brandclassificatie conform NEN 2555
- controle en dimensionering conform berekening constructie en installatie
- luchtdoortochtairtoe conform NEN 2884, afdeling 5.2
 - "waar mogelijk de naden / keuzen dichtzet met compressiemaat
 - "waar mogelijk, gadenke nabijdeuren met op een keer gebruiken
 - "waar mogelijk de naden / keuzen nabijdeuren
 - "waar mogelijk luchtdichtingse profielen
 - "dubbele luchtdichtingse toelaten
 - "overlappen en aansluitingen van de dampremmende folie afplakken
 - "geen doorboringen dampremmende laag
- waterdichtheid conform NEN 2778
- vochtvoerende voorzieningen conform NEN 2690
- ventilatie conform NEN 1087
 - "verwijzen naar een muur, vloer of plafond
 - "mischtype ventilatorconstructie kruipruimte
 - "uwendse schijdeconstructie naden en keeren < 10 mm
 - "geen geluiskleeflaag heeft ter plaatse van uwendse schijdeconstructie
 - "naden tot 0,61 m² met naden en keeren < 10 mm

project	datum	gewijzigd
TRANSFORMATIE ADRIËN MILDERSSCHOOL ROTTERDAM	07-12-2020	15-06-2021
opdrachtgever	school	
HWGf BV (HET WOONGEHEIM II)	1-50	
onderwerp	week	
DEFINITIEF ONTWERP	2009	
plattegrond begane grond	blad	
	DO 1.1	formaat A1

Kozijnen:

- waar mogelijk worden de bestaande kozijnen behouden, de staat van de kozijnen dient in het werk gecontroleerd te worden en waar nodig vervangen
- ramen behorende tot woningen worden vervangen door hardhouten ramen met dubbele beglazing
- detaillering vlg. opgave kozijnleverancier

- FRAGMENT ENTRESOL -

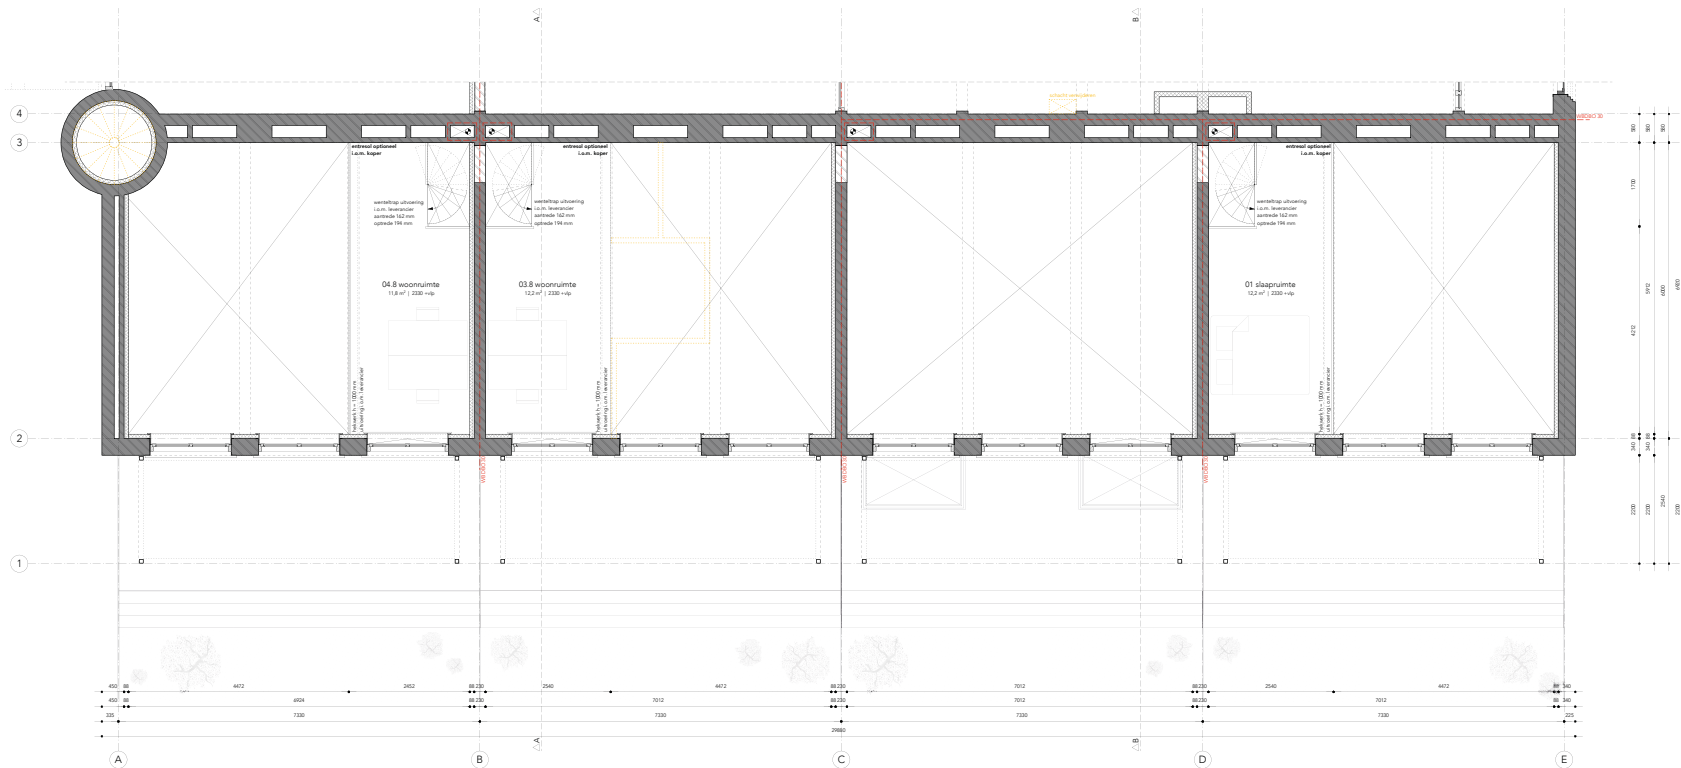

		data
apartament 1		
gebruiksooppervlak	78,7 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	51,3 m ²	buitenruimte
		82,1 m ²
apartament 2		
gebruiksooppervlak	129,6 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	46,7 m ²	buitenruimte
		84,1 m ²
		135,3 m ²
apartament 3		
gebruiksooppervlak	82,1 m ²	apartament 9
buitenruimte	51,3 m ²	gebruiksooppervlak
		buitenruimte
		99,7 m ²
		57,3 m ²
apartament 4		
gebruiksooppervlak	84,1 m ²	apartament 10
buitenruimte	51,3 m ²	gebruiksooppervlak
		buitenruimte
		58,8 m ²
apartament 5		
gebruiksooppervlak	97,2 m ²	apartament 11
buitenruimte	13,5 m ²	gebruiksooppervlak
		buitenruimte
		85,0 m ²
		66,8 m ²
apartament 6		
gebruiksooppervlak	55,5 m ²	apartament 12
buitenruimte	13,5 m ²	gebruiksooppervlak
		buitenruimte
		87,0 m ²
		56,4 m ²

envoia

beïnvloed	metabool	isolate
beïnvloed	metabool	
beïnvloed	baton	WBCO 3D
baton		
	hout	
beïnvloed	hout	
beïnvloed	metallisch	
beïnvloed	vervuld	

giving

- peil 0 m = bovenkant afbouwplaat
- brandclassificatie conform Bouwbesluit
- vloerplaat en aanval constructie op het gebouw conform NEN 2555
- elektrische installatie conform NEN 1010
- inbraakveiligheid koelen, ramen en deuren conform NEN 5087
- verbrandingsklasse 2 conform NEN 10296
- PoltekA-klasse 1 van toepassing
- minimale vrij doorgang binnenruimte/ruimte 850 mm en hoogte 2200 mm
- hemelwaterafvoer conform NEN 2125; te maken voor afvoer op eigen terrein,
- en dimensionering op grond van constructie constructie en installatie
- luchtdoordichtheid conform NEN 2125, afslanking 50
- - waar mogelijk de ramen / kieren dichtmaken met compressieband
 - waar mogelijk, gelijnde afdichtingen met op een klein getuigen
 - waar mogelijk de ramen / kieren afslanken
 - waar mogelijk luchtdichtingstroepen installeren
 - rubberen luchtdichtingstroepen
 - overlappen en aansluitingen van de dampremmende folie afslanken
 - geen doorborende dampremmende laag
- vochtvervalende voorzieningen conform NEN 2690
- ventilatie conform NEN 1087
- - vloer van stalen en massen vloer afslanking 30
 - -muishuidse ventilatorconstructie inclusieve
 - -uwendse schijfconstructie met ramen en kieren < 10 mm
 - -peil constructie heeft te plaats van een uwendse schijfconstructie een
 - schip met tot 60 m² dak met ramen en kieren < 10mm

status

tentative

DEFINITIEF



broosdebruijnarchitecten

project	datum	gewijzigd
TRANSFORMATIE ADRIËN MILDERSSCHOOL ROTTERDAM	07-12-2020	15-06-2021

HWGIII BV (HET WOONGEHEIM II)	1:50
-------------------------------	------

DEFINITIEF ONTWERP 2009

plattegrond begane grond entresol DO 1.1E ^{blad} formaat A1